



Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, 53 and 401 in an Aquaperform system for the reduction of claims specified on the Performance Data Sheet and at [www.nsf.org](http://www.nsf.org).

**By adsorption:**  
Aesthetic Chlorine  
Aesthetic Chloramine  
Chlordane  
Lead  
Mercury  
MTBE  
PCBs  
Taste & Odors  
Toxaphene

**By mechanical filtration (filter life will vary):**  
Asbestos  
Cysts  
Turbidity  
Nominal Particulate Reduction, Class I

#### Standard 401

Atenolol	Trimethoprim	Nonyl phenol
Carbamazepine	TCEP	Phenytoin
DEET	TCPP	
Linuron	Bisphenol A	
Meprobamate	Estrone	
Metolachlor	Ibuprofen	
Micoplastics	Naproxen	

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Replace filter cartridge when the first of the following occurs: (a) annually; (b) when unit's rated capacity is reached (see capacity); (c) the flow rate diminishes; or (d) the filter becomes saturated with bad tastes and odors. Capacity will vary depending on the use, type, and level of contaminants in your local water. For optimum performance, it is recommended that your filter be replaced on a regularly scheduled basis.

Filter life will vary in proportion to the amount of water used and the level of impurities in the water being processed. Claims of capacity are not applicable to contaminants reduced by mechanical filtration because of broad variations in the quality and quantity of physical matter in your drinking water. Your Multipure filter will clog, protecting you from these contaminants, and your flow rate diminishes. For contaminants reduced by adsorption, filter life/capacity is 600 gallons for MP880.

Please refer to the owner's manual for proper maintenance and operation. If this device is not maintained and operated as specified in the owner's manual, there is a risk of exposure to contaminants. For more information, visit Multipure's website at [www.multipure.com](http://www.multipure.com) or the California Waterboard State Water Resources Control Board site at [www.waterboards.ca.gov](http://www.waterboards.ca.gov).

# Replacement Component

Model CB11As

Compatible with  
Multipure Drinking Water Systems  
Model: Aquaperform  
(MP880)

Certified by NSF International



**MULTIPURE®**  
For Life. For You.

Max. Temp. = 100° F / 38°C - for cold water use only  
Max Pressure: 100 psi  
Flow Rate: 1.0 gpm  
Capacity: 600 Gallons

## REMOVE PLASTIC WRAPPER AND THIS INSTRUCTION WRAPPER

For Replacement Filters and Parts  
Call 800.622.9208 or Write:

**Multipure**  
7251 Cathedral Rock Drive  
Las Vegas, NV 89128  
702.360.8880 / 800.622.9206  
[www.multipure.com](http://www.multipure.com)  
EPA Establishment No. 074549-NV-001

660-00-8038 / 0322

## REMOVING THE OLD FILTER

- Before opening the Aquaperform housing, place a pan or basin beneath the housing.
- Stop the water supply and relieve the water pressure in the Aquaperform. Fig. A
- If the system is mounted on a bracket, leave the system mounted on the bracket.
- With the Aquaperform housing in an upright position, unscrew the black knob on the Locking V-Band by turning it counter-clockwise.
- With the black knob removed, spread the Locking V-Band apart and let it drop off the bottom of the Aquaperform. Carefully set it aside.
- Remove the bottom half of the Aquaperform by sliding it off. Make sure that the black O-ring remains in place on the bottom half of the housing.
- Remove the old filter cartridge from the top half of the housing by rotating it counter-clockwise (if facing the inside of the top half of the housing). Fig C
- Dispose of the used filter cartridge in your waste container.
- Rinse out the inside of the system housing, hand washing if necessary.
- Inspect the black rubber cushion on the inside of the top half of the housing, making sure that it is not cracked or worn; Multipure recommends that the cushion be replaced every two to three years. To order a replacement part, request product code No. MC252S.

## INSTALLING THE NEW FILTER

- Remove plastic wrapper and instruction wrap.
- Screw new filter (cartridge) in the housing top by turning the cartridge as shown in Fig D until firm; however, DO NOT OVERTIGHTEN.
- Reconnect the housing top with bottom and replace Locking V-Band; replace black knob and turn until tight.
- Be sure that the Locking V-Band is fastened tightly by:
  - Check the V-Band to confirm that it is secured evenly around the housing top and bottom.
  - Hand-tighten the black knob on the V-Band until it is as tight as possible.

## RE-STARTING YOUR UNIT

- Turn on water going to the Drinking Water System (unit) and start the flow of water through the unit.
- Allow water to run through the unit spout/faucet for about 10 minutes so that all air can escape.
- Then turn off the water to the spout/faucet. A small quantity of water may flow from the housing spout/faucet for about 10 to 20 seconds after you shut off water.
- Check all connections to confirm that there are no leaks.
- Flush the filter by allowing water to run to waste for about 15 minutes.

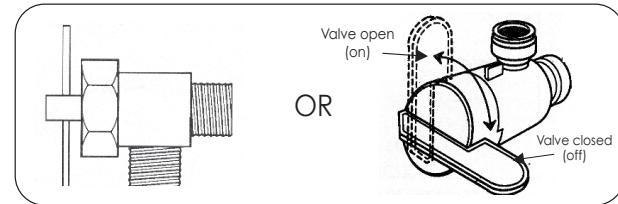


Figure A

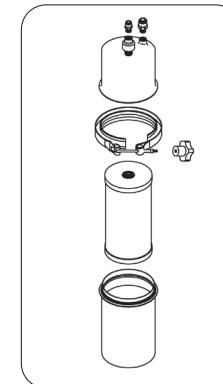


Figure B




Figure C




Figure D

**NOTE:** It takes approximately 15 seconds to fill a quart at a flow rate of 1.0 gallons per minute.



Analizado y Certificado por NSF International de acuerdo a los estándares NSF/ANSI 42, 53 y 401 en un Sistema Aquaperform por la reducción de los contaminantes especificados en la Hoja de Datos de Funcionamiento y en [www.nsf.org](http://www.nsf.org).

#### Por adsorción:

Cloro Estético  
Cloramina Estética  
Clordano  
Plomo  
Mercurio  
MTBE  
PCBs  
Radón  
Sabor y Olor  
Toxafeno

VOC  
(De acuerdo a los estándares NSF/ANSI 53 para reducción de VOC. Consulte la Hoja de Datos de Funcionamiento de los contaminantes individuales y resultados de reducción).

#### Por filtración mecánica

(vida útil del filtro puede variar):

Asbestos  
Quistes  
Turbiedad  
Reducción Nominal de Partículas, Clase I

#### Standard 401

Atenolol	Trimetoprima	Nonil fenol
Carbamazepina	TCEP	Fenitoína
DEET	TCPP	
Linuron	Bisfenol A	
Meprobamato	Estrona	
Metolaclor	Ibuprofeno	
Micropálasticos	Naproxeno	

No lo use con agua que no es segura microbiológicamente o de calidad desconocida sin adecuada desinfección antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes, pueden ser usados en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables.

Cambie el filtro de reemplazo cuando uno de los siguientes ocurra: (a) anualmente; (b) cuando la unidad ha alcanzado su capacidad (vea capacidad); (c) el flujo de agua disminuye; o (d) cuando el filtro se satura de mal olor y sabor. La capacidad varía dependiendo del uso, tipo, y nivel de contaminantes en el agua. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda que cambie el filtro frecuentemente.

La duración del filtro varía dependiendo de la cantidad de agua usada y los contaminantes que se encuentren en ella. Reclamos por la capacidad del filtro no son aplicables debido a la variación de la filtración mecánica por la calidad y cantidad de materia física que se encuentra en el agua. El filtro Multipure se tapará, protegiéndolo de contaminantes; y disminuyendo el flujo de agua. Para contaminantes reducidos por adsorción, la capacidad del filtro en los modelos Nos. MP880 es 600 galones.

# Componente De Repuesto

Modelo CB11As

Compatible con  
Sistemas de Agua Multipure  
Modelo: Aquaperform  
(MP880)

#### Certificado por NSF International



**MULTIPURE®**  
For Life. For You.

Max. Temp. = 100° F / 38°C - sólo para uso con agua fría  
Presión máxima: 100 psi  
Caudal aproximado: 1.0 gpm @ 60 psi  
Capacidad: 600 Gallones

#### RETIRE LA ENVOLTURA DE PLASTICO Y LA ENVOLTURA DE LAS INSTRUCCIONES

Para Repuestos de Filtros y Partes  
Llame 800.622.9208 ó Escriba:

**Multipure**  
7251 Cathedral Rock Drive  
Las Vegas, NV 89128  
702.360.8880 / 800.622.9206  
[www.multipure.com](http://www.multipure.com)  
EPA Establishment No. 074549-NV-001

660-00-8038 / 0821

#### SACANDO EL FILTRO USADO

- Coloque un recipiente bajo la unidad antes de abrirla.
- Cierre la Llave de Agua bajo su unidad (Ver gráfico A), o cierre la llave de agua para toda la casa.
- Abra el grifo de la unidad para eliminar la presión. Vaya al #6 para continuar con las instrucciones para unidades sobre el lavadero.
- Retire la unidad del sujetador (si lo tiene) inclinando la unidad hacia la pared y sacando el V-band por los orificios del sujetador
- Con la unidad de pie, abra la unidad desenroscando la perilla negra que sujetla la banda de seguridad (Locking V-Band). Saque la perilla y la banda de seguridad (Vea gráfico B)
- Separé la unidad en dos, dejando la argolla negra de goma (o-ring) en su lugar.
- Retire el filtro usado de la unidad girándolo hacia la izquierda, vea el gráfico C.
- Envuelva el filtro con papel y deséchelo de manera regular.
- Limpie y enjuague el interior del envase.
- Vea si el empaque de goma negra está en buenas condiciones, se recomienda cambiarlo cada dos o tres años. Si lo desea comprar, el código es MC252S.

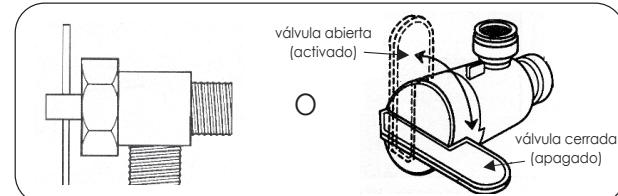


Gráfico A

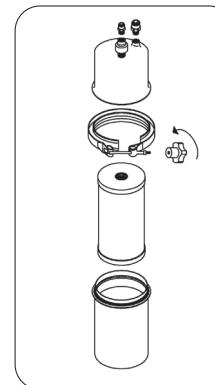


Gráfico B




Gráfico C




Gráfico D

#### INSTALANDO EL FILTRO NUEVO

- Retire la envoltura de plástico y las instrucciones adjuntas.
- Atornille el filtro nuevo en la parte superior de la unidad, girando el filtro de reem plazo hacia la derecha. Asegúrelos bien. NO SOBRE AJUSTE.
- Cierre la unidad colocando la banda de seguridad (V-Band) nuevamente en la unión de ambas partes; coloque la perilla negra y ajústela. Verifique que la banda de seguridad esté bien cerrada.
- Verifique que la banda de seguridad esté bien cerrada:
  - Verifique que el V-Band está bien colocado de manera uniforme alrededor de toda la unidad.
  - Cierre bien la perilla negra del V-Band lo más que pueda.

#### UTILICE LA UNIDAD NUEVAMENTE

- Abra la Llave de Agua hacia la unidad.
- Deje correr el agua por 10 minutos para escape todo el aire.
- Cierre la llave de agua, una pequeña cantidad de agua puede seguir cayendo por 10 ó 20 segundos.
- Verifique que no haya goteos.
- Deje correr el agua por la unidad por aproximadamente 15 minutos para que salga cualquier residuo de carbón.
- Cierre la llave de agua, una pequeña cantidad de agua puede seguir cayendo por 10 ó 20 segundos.
- Verifique que no haya goteos.

#### Unidades con Monitor de Capacidad

Para reajustar el monitor de capacidad, cambie la pila (comprada por separado) de la caja de monitor, como indicamos:

#### Monitor con Pilas AAA:

- Saque las pilas usadas de la caja.
- Abra el grifo por dos o tres segundos, cierre el grifo.
- Coloque las nuevas pilas con los polos + y - correspondientes.
- Cierre la caja del Monitor de Capacidad.